


# Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

## Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

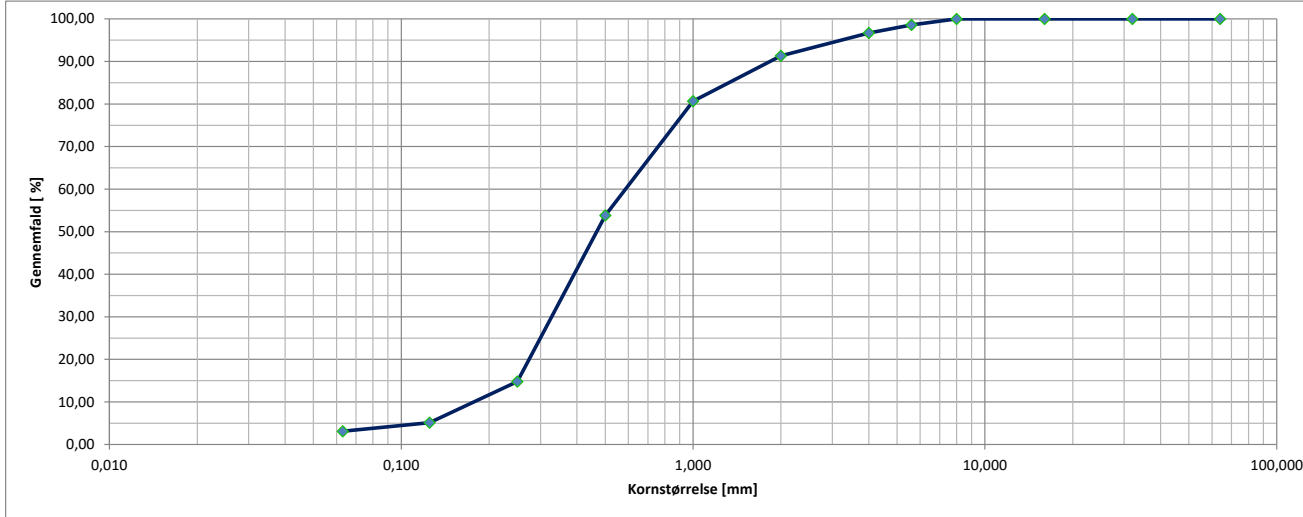


Grænsekurver indtegnet for BS, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
		min	max
mm	[%]		
64	100		
32	100		
16	100		
8	100		
5,6	99		
4	97		
2	91		
1	81		
0,5	54		
0,25	15		
0,125	5		
0,063	3,1		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	3,3		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå	< 3	< 3	DS/EN 933-9
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	7,8		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

## Referenceværdi

Tørrumvægt

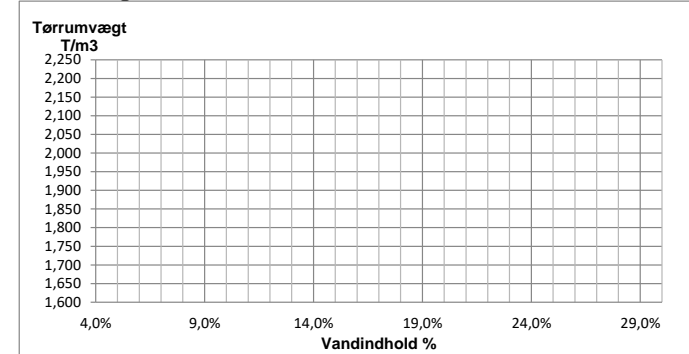

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5

Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004

Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

projekt	Vandel grusgrav	
rekvirent	Eigil Jensen A/S	
location	depot	
materiale	BS	 <b>Visgaard &amp; Sundstrøm</b> Vej- og Geoteknik
udtaget den	4. september 2024	
udført ini.	BVH	
kontrol ini.	TVH	
Sag nr.	19.021	
Prøve nr.	BS september 2024 -	