


Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT


Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

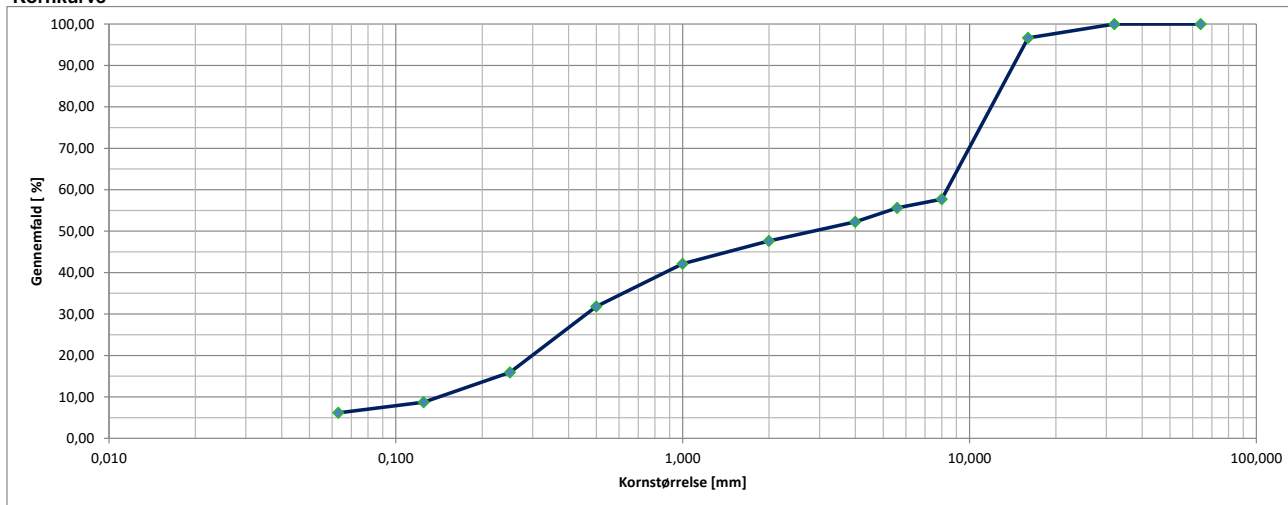

Referenceværdi

Tørrumvægt

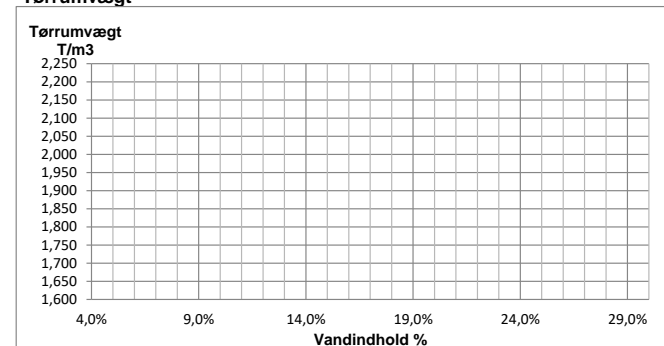

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5

Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004

Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
		min	max
mm	[%]		
63	100		
31,5	100		
16	97		
8	58		
5,6	56		
4	52		
2	48		
1	42		
0,5	32		
0,25	16		
0,125	9		
0,063	6,1		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	59		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	9,5		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

projekt	Vandel grusgrav	
rekvirent	Eigil Jensen A/S	
location	depot	
materiale	Kant grus	 <p>Visgaard & Sundstrøm Vej- og Geoteknik</p>
udtaget den	7. oktober 2022	
udført ini.	BVH	
kontrol ini.	TVH	
Prøve nr.	Kantgrus03 - Vandel	