


Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT


Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Referenceværdi

Kornkurve

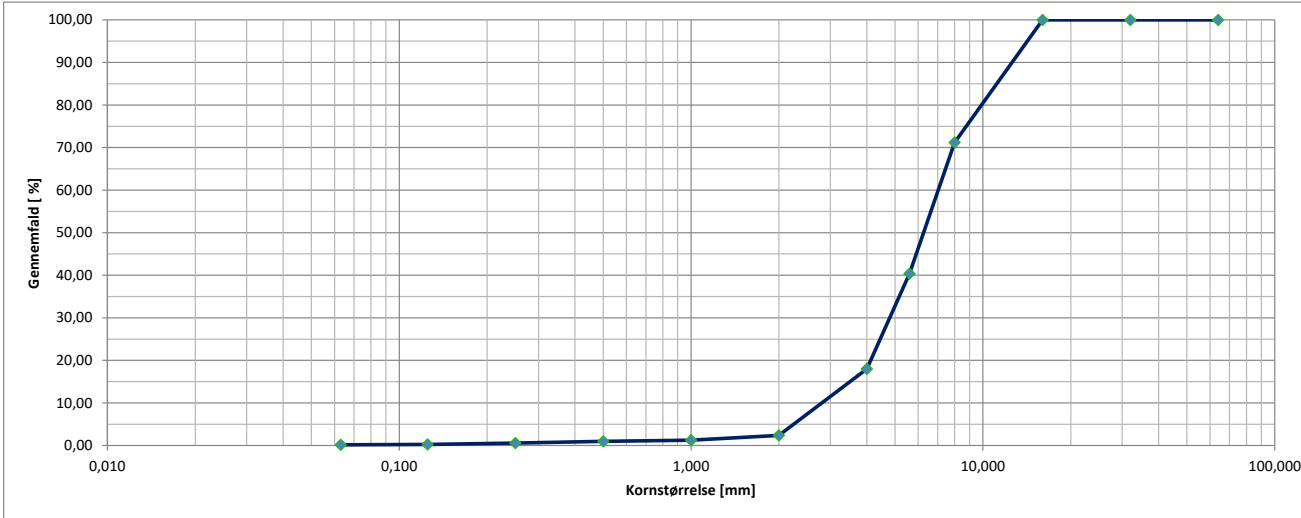

Tørrumvægt

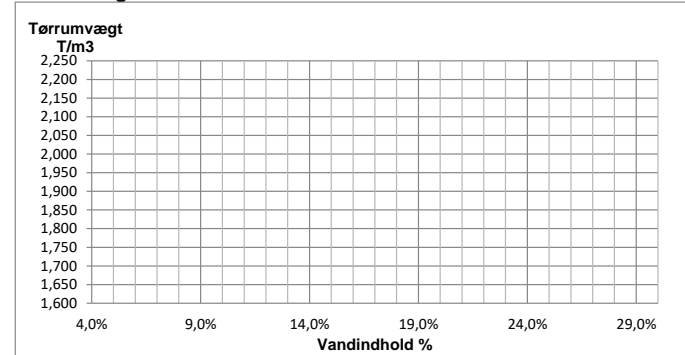

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5

Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004

Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Grænsekurver indtegnet for BS, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
		min	max
mm	[%]		
64	100		
32	100		
16	100		
8	71		
5,6	40		
4	18		
2	2		
1	1		
0,5	1		
0,25	1		
0,125	0		
0,063	0,2		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	3		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	6,8		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

projekt	Vandel grusgrav	
rekvirent	Eigil Jensen A/S	
location	depot	
materiale	2/8	 Visgaard & Sundstrøm Vej- og Geoteknik
udtaget den	12. august 2021	
udført ini.	BVH	
kontrol ini.	TVH	
Prøve nr.	2/8 12082021	