


Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

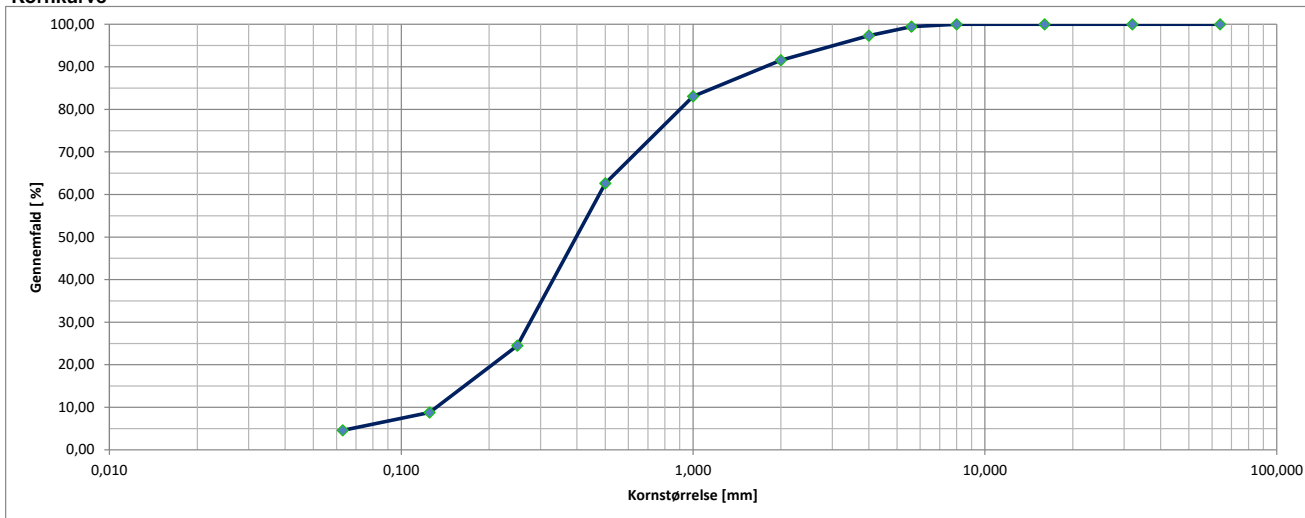


Grænsekurver indtegnet for BS, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
		min	max
mm	[%]		
63	100		
31,5	100		
16	100		
8	100		
5,6	99		
4	97		
2	92		
1	83		
0,5	63		
0,25	25		
0,125	9		
0,063	4,6		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	5		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå	< 3	≤ 3	DS/EN 933-9
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	8,3		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

Referenceværdi

Tørrumvægt

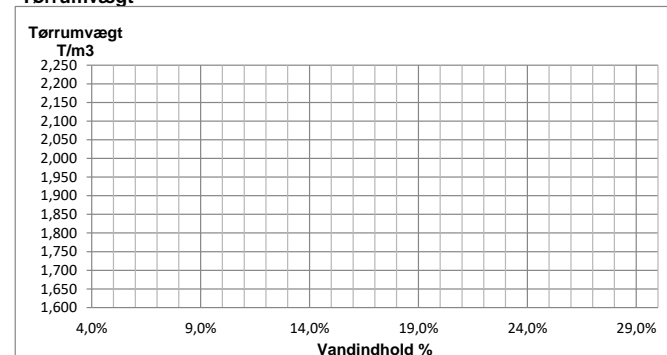

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5

Tørrumvægt t/m ³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004

Tørrumvægt t/m ³	
Vandindhold %	

projekt	Hågerup Grusgrav	
rekvirent	Eigil Jensen A/S	
location	depot	
materiale	BS	 Visgaard & Sundstrøm Vej- og Geoteknik
udtaget den	23. september 2021	
udført ini.	BVH	
kontrol ini.	TVH	
Prøve nr.	BS09 - Hågerup	