Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve

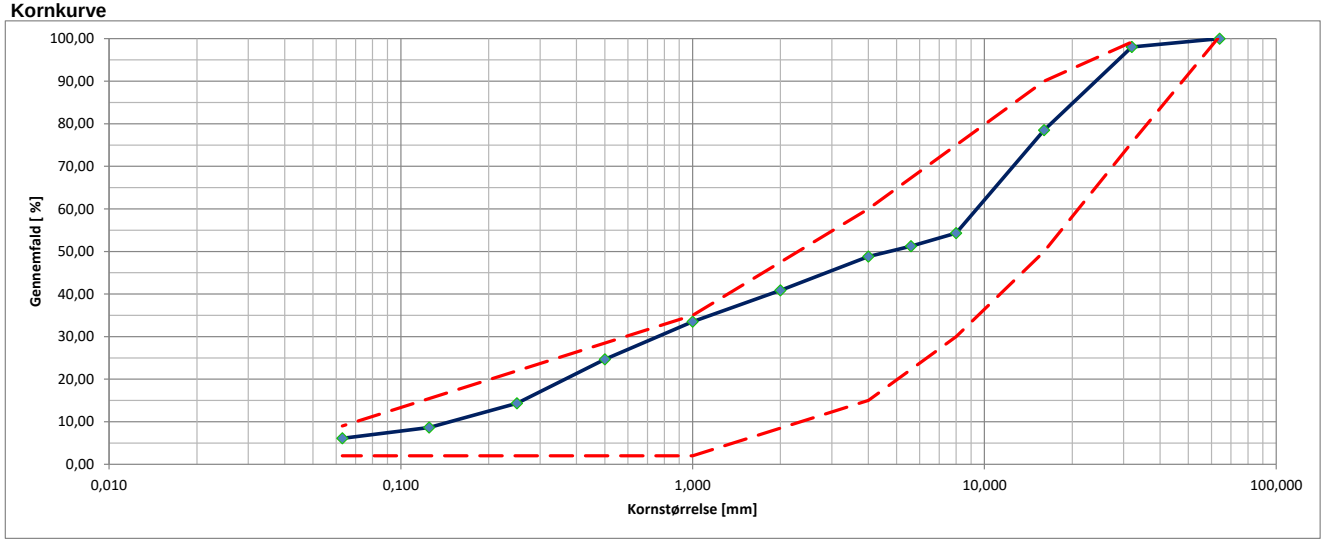

Grænsekurver indtegnet for SG II, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
64	100		
32	98		
16	79		
8	55		
5,6	51		
4	49		
2	41		
1	34		
0,5	25		
0,25	14		
0,125	9		
0,063	6,1		

Fraktionsindhold i %		Krav	
Sigte mm	Opnået	Min.	Max.
8 - 16 mm	24	*5*	*35*
4 - 8 mm	6	*5*	*35*

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	64		DS/EN 933-1
Kalkindhold %	3,7		prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %	32		DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	5,5		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

Referenceværdi

Tørrumvægt

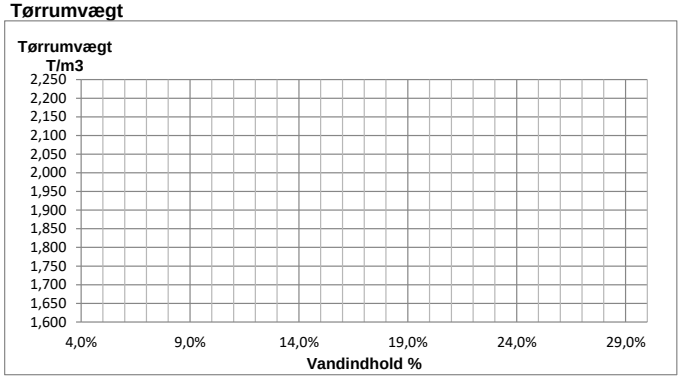

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

projekt	**Hågerup Grusgrav**
rekvirent	Eigil Jensen A/S
location	Hågerup grusgrav
materiale	SG II
udtaget den	8. juni 2019
udført ini.	BVH
kontrol ini.	JMS
Prøve nr.	SS01

Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik